



CREPIM

Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS

Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.

62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France

Tél.: 03.21.61.64.00 Fax: 03.21.61.64.01

E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Rapport d'essai NF EN 13823

Rapport d'essai n° RE 5E 1039/79/348 B

Date d'émission 20/01/17

Responsable Skander KHELIFI

Vos références 25761

Date de commande 08/12/16

Page 1 sur 4

Adressé à

Société CENTEXBEL

Nom Jo Wynendaele

Adresse Technologiepark 7

Code postal B-9052 **Ville** ZWIJNAARDE

Pays Belgique

Norme d'essai :

NF EN 13823+A1:2015: Essais de réaction au feu des produits de construction.

Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol
exposés à une sollicitation thermique par un objet isolé en feu.

Essai d'orientation :

Ce rapport n'est pas couvert par la portée de notre accréditation.

Produit testé

Désignation : Vinyl on nonwoven 165g/m² PVC Ref SP18253 (T1624146)

Description : Revêtement mural décoratif non ignifugé composé d'un support Polyester non tissé et d'une finition PVC 165g/m².

Masse volumique : 255g/m³ (déclarée)

Masse surfacique : 654 kg/m² (calculée)

Epaisseur : 0,39mm (déclarée)

Couleur : Crème

Remarques : /

Taille : 1500 x 1000 x 0,39 mm et 1500 x 495 x 0,39 mm

Conditionnement : 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

Réception échantillon : 13/12/16

Mode de fixation et type de substrat: Collé avec joint vertical sur support silicate de Calcium avec une colle Ready roll Perfax vlies (T1624147) à 140g/m².

Producteur: DECOPRINT N.V - Dommekensstraat 2, 9240 Zele, Belgique

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation

Résultats

Date d'essai: 18/01/17

Réception échantillon : 13/12/16

	Moyennes des essais
FIGRA0,2MJ (W/s)	153,4
FIGRA0,4MJ (W/s)	113,4
SMOGR (m ² /s ²)	0,0
THR _{600s} (MJ)	1,5
TSP _{600s} (m ²)	21,9

Observations : /



CREPIM

Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
 Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
 Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
 E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
 SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Rapport d'essai NF EN 13823

Rapport d'essai n°

RE 5E

1039/79/348 B

Page

2 sur 4

Résultats d'essai

	Essai 1	Essai 2	Essai 3
Epaisseur (mm)	0,39	Essais non réalisés	
Masse volumique (kg/m ³)	654		
Masse surfacique (g/m ²)	255		
FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	153,4		
FIGRA _{0,4MJ} (W/s)	113,4		
SMOGR _A (m ² /s ²)	0		
THR _{600s} (MJ)	1,5		
TSP _{600s} (m ²)	21,9		

Propagation jusqu'au bord	Non	Essais non réalisés	
Chûte de débris / gouttes enflammées ≤ 10s	Non		
Chûte de débris / gouttes enflammées > 10s	Non		

Apparition de flash	Non	Essais non réalisés	
Chûte de débris hors de la zone du brûleur	Non		
Défaut de fixation de l'éprouvette / contre-paroi	Non		
Déformation / chute de l'éprouvette	Non		
Fuite de fumée	Non		

Observations : Le produit testé est potentiellement classé C-s1,d0



CREPIM
Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax: 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

Rapport d'essai NF EN 13823

Rapport d'essai n°

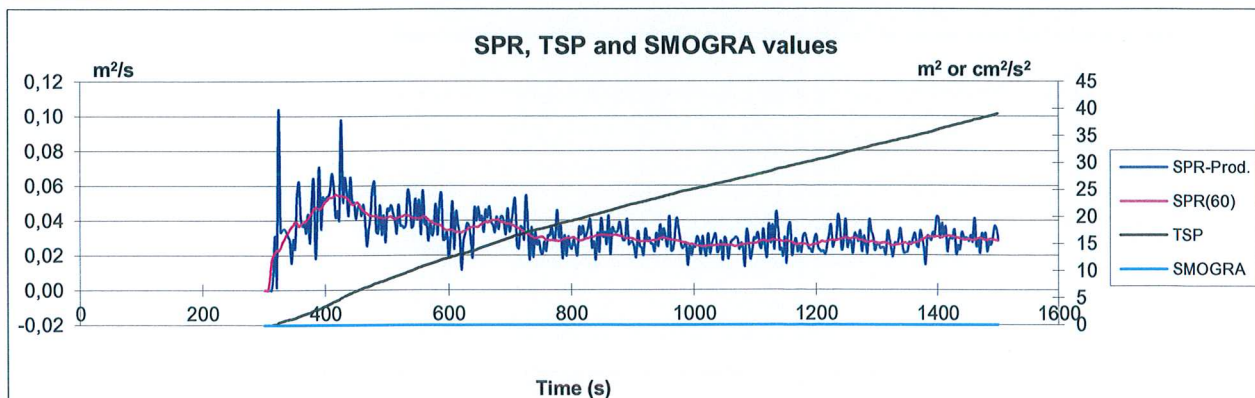
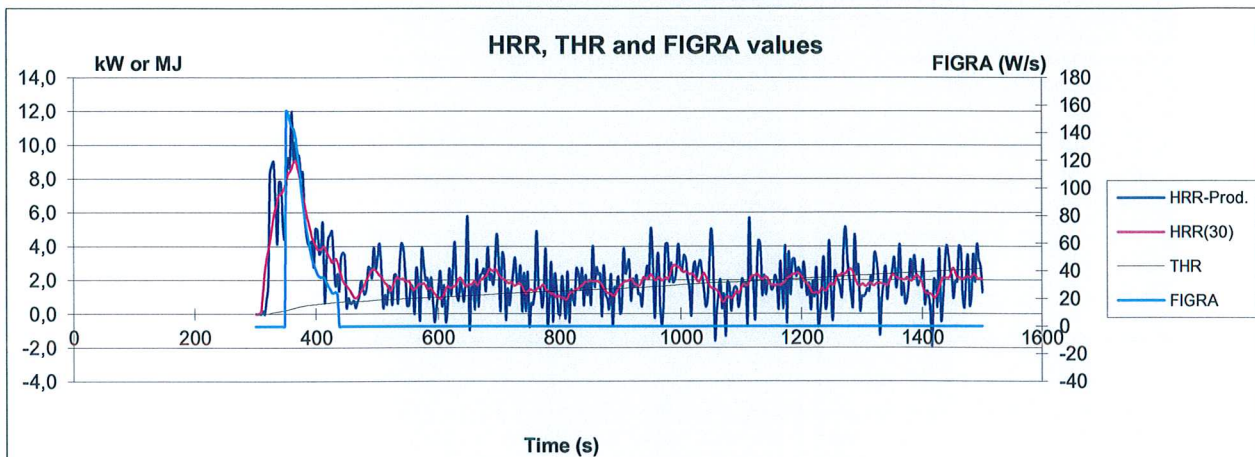
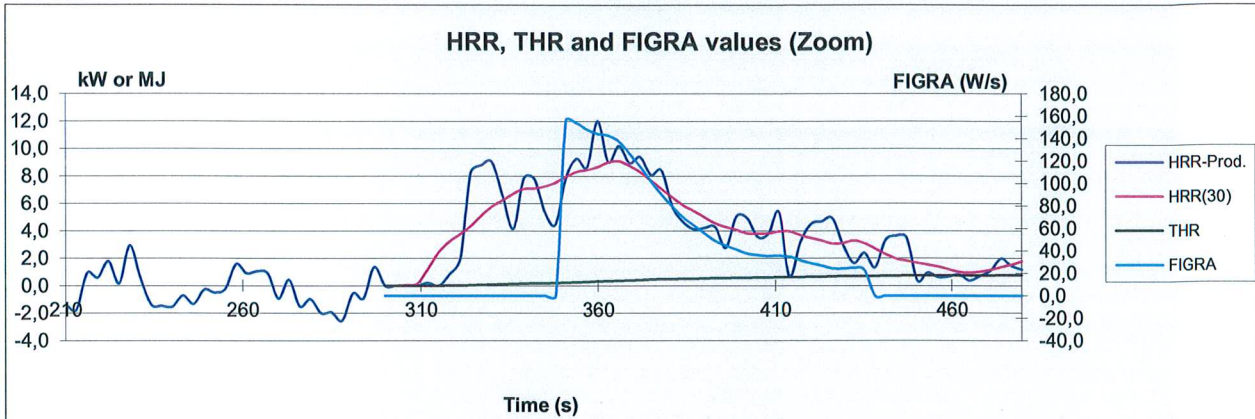
RE 5E

1039/79/348 B

Page

3 sur 4

Graphiques





CREPIM

Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
 Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
 Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
 E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

Rapport d'essai NF EN 13823

Rapport d'essai n°

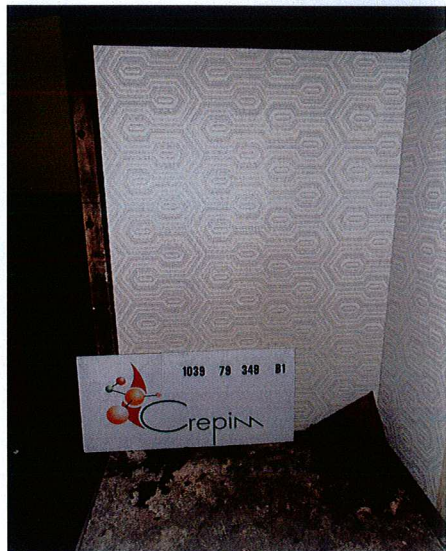
RE 5E

1039/79/348 B

Page

4 sur 4

Photos



M. ALIOUA
Responsable de l'essai

S. KHELIFI
Responsable Technique

F. POUTCH
Président

Francis Poutch

**CREPIM**Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.

62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France

Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01

E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Test report NF EN 13823

Test report n° REE 5E 1039/79/348 B

Date 20/01/17

Manager Skander KHELIFI

Your order 25761

Date of order 08/12/16

Page 1 on 4

Adressé à

Company CENTEXBEL

Name Jo Wynendaele

Address Technologiepark 7

Postcode B-9052 **City** ZWIJNAARDE

Country Belgium

Test standard :**NF EN 13823+A1:2015: Reaction to fire tests for building products.****Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.****Accredited COFRAC test :**

COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

Product

Name : Vinyl on nonwoven 165g/m² PVC Ref SP18253 (T1624146)

Description : Non flame retardant wall covering made of a backing layer of polyester non woven and a PVC fabric 165g/m².

Density : 255g/m² (declared)

Surfasic mass : 654 kg/m³ (calculated)

Thickness : 0,39mm (declared)

Color : Cream

Remarks : /

Size : 1500 x 1000 x 0,39 mm and 1500 x 495 x 0,39 mm

Conditionning : 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

Reception date : 13/12/16

Substrate and fixing method : Glued with vertical joint on calcium silicate board with Ready roll Perfax vlies (T1624147) at 140g/m².

Manufacturer : DECOPRINT N.V - Dommekensstraat 2, 9240 Zele, Belgium

*The results are valid only for the fire-test-exposure conditions described in this procedure and for the specimens assessed.***Results****Test date :** 18/01/17**Reception date :** 13/12/16

	Average of test
FIGRA_{0,2MJ} (W/s)	153,4
FIGRA_{0,4MJ} (W/s)	113,4
SMOGR_A (m²/s²)	0,0
THR_{600s} (MJ)	1,5
TSP_{600s} (m²)	21,9

Observations : /

**CREPIM**

Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
 Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
 Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
 E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
 SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

Test Report NF EN 13823**Test report N°****REE 5E 1039/79/348 B****Page****2 on 4****Test results**

	Test 1	Test 2	Test 3
Thickness (mm)	0,39	Tests not performed	
Density (kg/m ³)	654		
Mass per m ² (g/m ²)	255		
FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	153,4		
FIGRA _{0,4MJ} (W/s)	113,4		
SMOGR _A (m ² /s ²)	0		
THR _{600s} (MJ)	1,5		
TSP _{600s} (m ²)	21,9		

Flame spread to the edge	No	Tests not performed	
Flamming particles/drops <= 10s	No		
Flamming particles/drops > 10s	No		

Surface flashes	No	Tests not performed	
Falling specimen parts	No		
Fixing of backing board failed	No		
Distorsion/collapse of specimen	No		
Smoke leak	No		

Observations : The tested product is potentially ranked C-s1,d0



CREPIM

Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
 Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
 Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
 E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

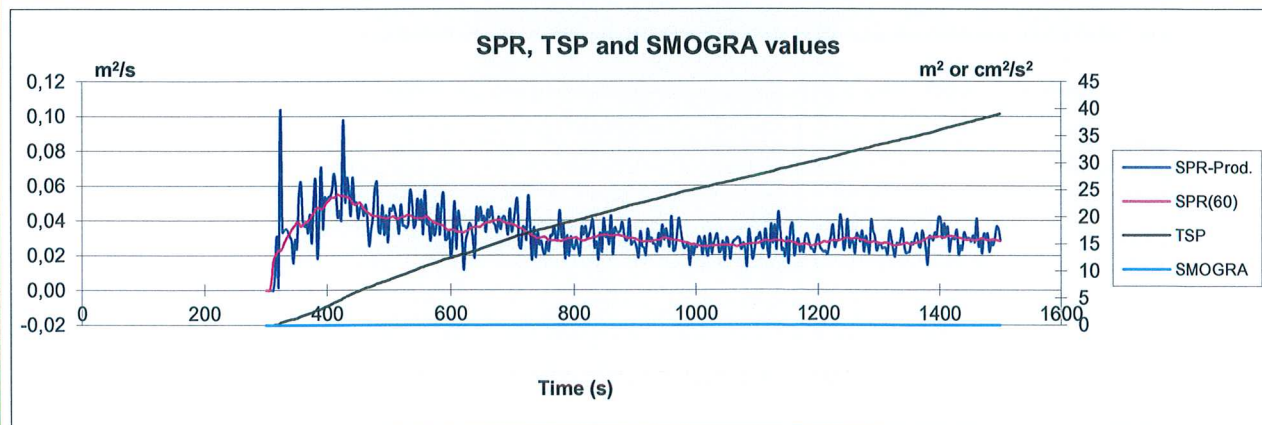
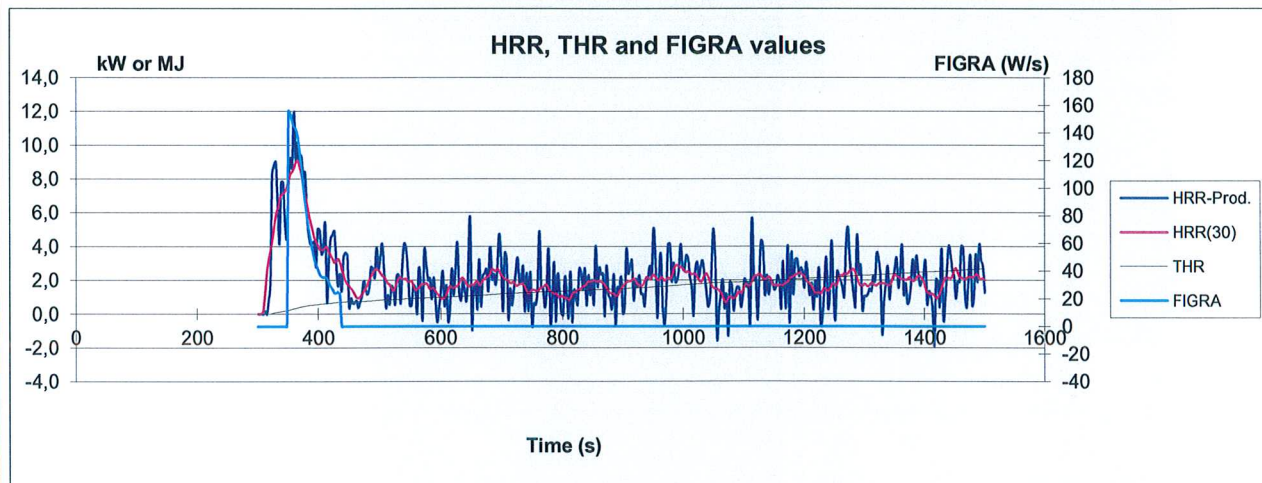
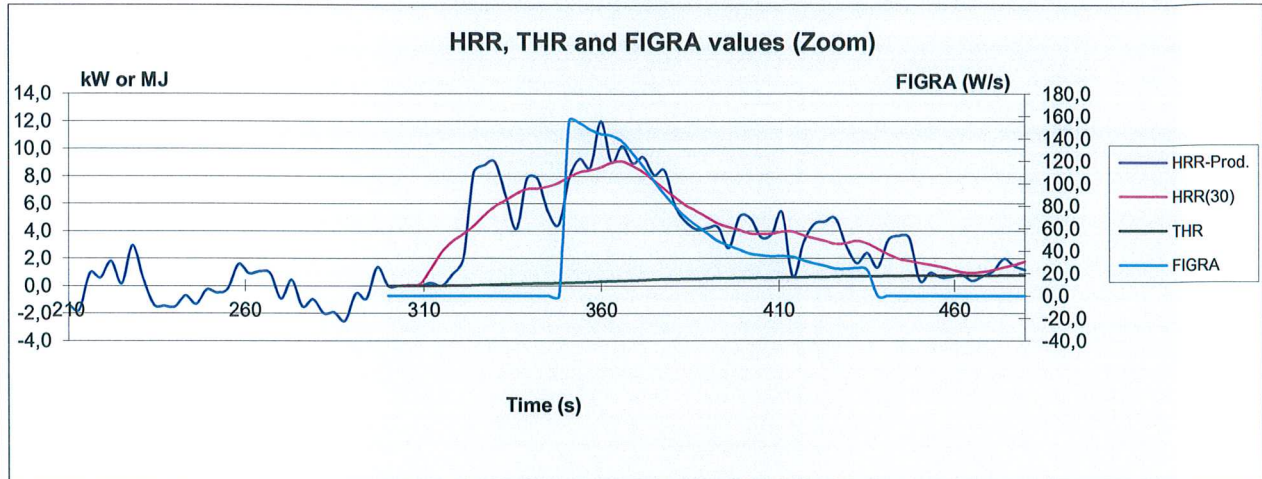
Test Report NF EN 13823

Test report N°

REE 5E 1039/79/348 B

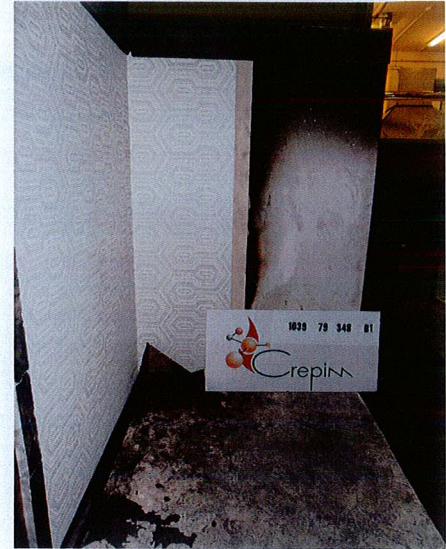
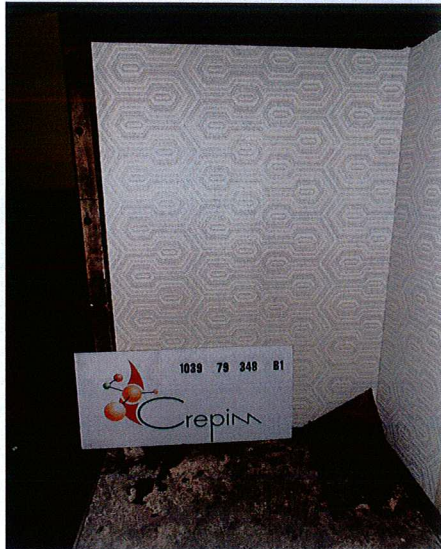
Page

3 on 4

Graphics


**CREPIM**

Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
 Siège social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
 Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
 E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr

Test Report NF EN 13823
Test report N°**REE 5E 1039/79/348 B****Page****4 on 4****Photos**

M. ALIOUA Test Officer		F. POUTCH Président
S. KHELIFI Technical Manager	